

くみあい通信 Vol. 92

令和5年8月22日発行



日本原産のラン科植物フウラン



コリに蜜を求めて


【汚水管路本管調査】

千福ヶ丘の下水道管路は建設後約40年が経過し、劣化・老朽化が懸念されており、現状の把握と計画的な修繕を行って行く必要があります。

管路テレビカメラ調査は管路をいくつかのゾーン(工区)に分けて行っております。

今回は7月10日～20日で、2丁目(第4工区)の調査を実施しました。浸入水量が多い箇所は見られませんでした。木根の侵入(管内)が数箇所見られました。

これにより、1丁目と2丁目の管路本管調査が完了しました。

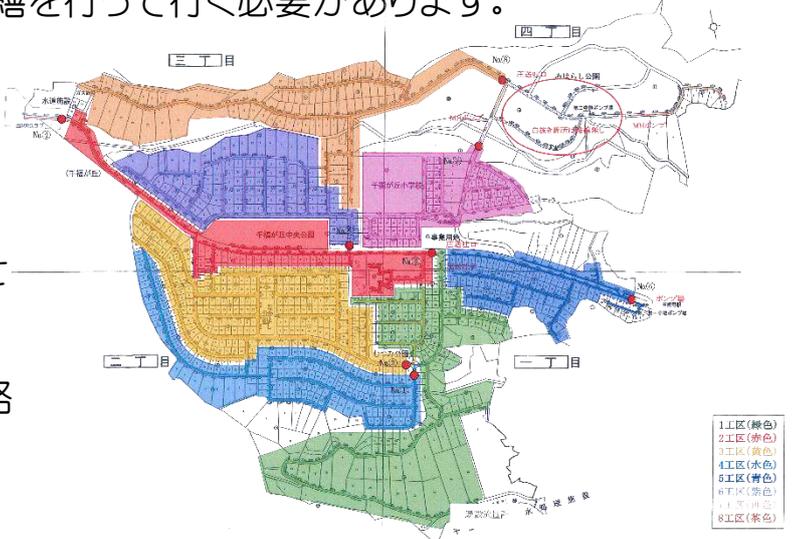

マンホール内にカメラをセット



カメラ情報を監視記録する





【処理施設】

処理場運転業務を委託している三友水処理様の休憩時間に管理組合の理事会、接客、打ち合わせなどと重なることが多々発生していました。そのため東急電鉄へ説明のうえ了承をいただき、敷地内に休憩スペースを新たに設けました。




処理場東側に設置された休憩所



洗浄前



洗浄後

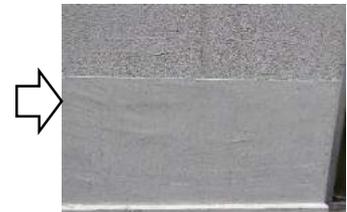

経費カットで理事長のお仕事。
ようやく、処理棟の壁すべてをきれいにすることができました。

【水質検査のデータ】

7月4日に実施した放流水水質検査の結果は下表のとおりで問題ありません。

計量の対象	裾野市との協定値	7月の結果	単位
水素イオン濃度指数(pH)	5.8~8.6	6.8	-
浮遊物質(SS)	25以下	1.0未満	mg/L
生物化学的酸素要求量(BOD)	10以下	1.5	mg/L
ノルマルヘキサノ抽出物質含有量	10以下	2未満	mg/L
大腸菌群数	3,000以下	0	個/ml



◇お知らせ◇

- 我が家のアイドル(動物、植物等)、微笑ましい情景なども募集しています。下記のアドレス、または事務所窓口まで投稿をお願いします。
- 管理組合に対するご意見、ご質問などお気軽にお寄せ下さい。

発行

発行所 千福ニュータウン団地施設管理組合事務所
 裾野市千福が丘1丁目23-1(汚水処理場管理棟内)
 TEL 055-992-3106 FAX 055-916-7900
 E-mail senpukugaoka@ssk-senpukugaoka.jp
 窓口取扱時間月、火、水9~12時・13~17時



©裾野市

無断転載、複製を禁ず