

千福が丘つうしん Vol. 20

令和3年12月28日発行



あけましておめでとうございます

千福が丘から105キロほど西の島田市金谷大代地区にある、高さ3メートルほどのジャンボ干支飾りです。

住民の方の投稿写真です

トピックス

12月4日交通ボランティア主催のボランティア送迎安全運転講習会及び利用者との意見交換会が行われました。参加者は男性9名、女性4名の方々です。

9時～11時
運転手の安全運転講習会及び運転適性検査を行ないました。

11時～12時
運転手と利用者の意見交換等を行いました。



【富岳会移動販売スーパーより開催日のお知らせ】

時間：11時10分～12時

場所：自治会館駐車場

送迎希望の方は前日までに生活サポートまで連絡ください。

1月開催の
予定です

1月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

1 自治会組織活動

【防災安全部】 自主防災会長(防災安全部長 中村誠也)


千福が丘中通り 枯れマテバシイの除去活動

千福が丘のマテバシイ街路樹ですが、一部訳ありで枯れてしまいました。以前より区内でも課題となっておりましたが、12月18日、区長はじめ自治会役員と地域同好会の有志が枯れたマテバシイをエンジンチェーンソーで根元からスッキリ切断しました。

2・3丁目のメインストリートの低い枝も剪定し、来春のどんど焼きの薪として地域交流部が一部回収、枯れ木は市役所職員2名の応援と参加メンバーが軽トラで市有地に運搬し3時間で処理完了しました。

以前は専門業者が数日かけて3/4を伐採し、今回、残り1/4を自主防災と地域同好会の有志が3時間かけて伐採しました。

千福が丘の区民パワーは凄いです。
皆様、ありがとうございました！！

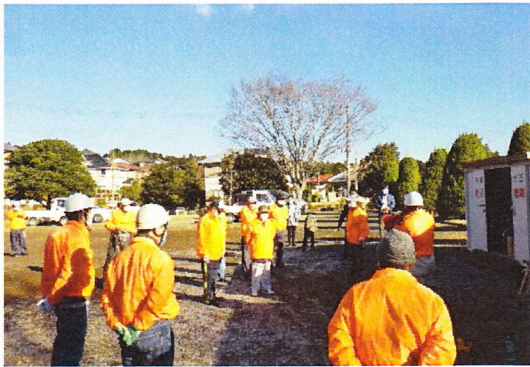

作業前に安全の徹底・確認




チェーンソーによる伐採



見通し確保の為の枝打ち



枝打ち後の回収

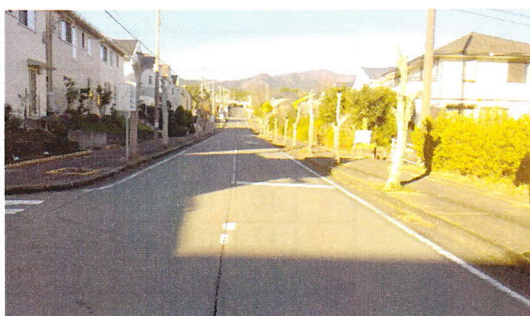

伐採作業前



伐採作業後


II 管理組合活動報告

千福が丘の汚水処理施設の現状

降雨時の汚水流量の増加について

千福が丘処理場では雨天時に汚水流入量が著しく増加する傾向にあります。

本来、雨水は汚水管に流入しないように建設されています。雨水侵入の経路には、雨水排水設備の誤接続が原因で直接汚水管に浸入する経路や、マンホールの蓋穴などの地上に開放された部分から浸入する経路があります。また、降雨が地下に浸透した後に汚水管の破損箇所などから浸入する経路もあります。

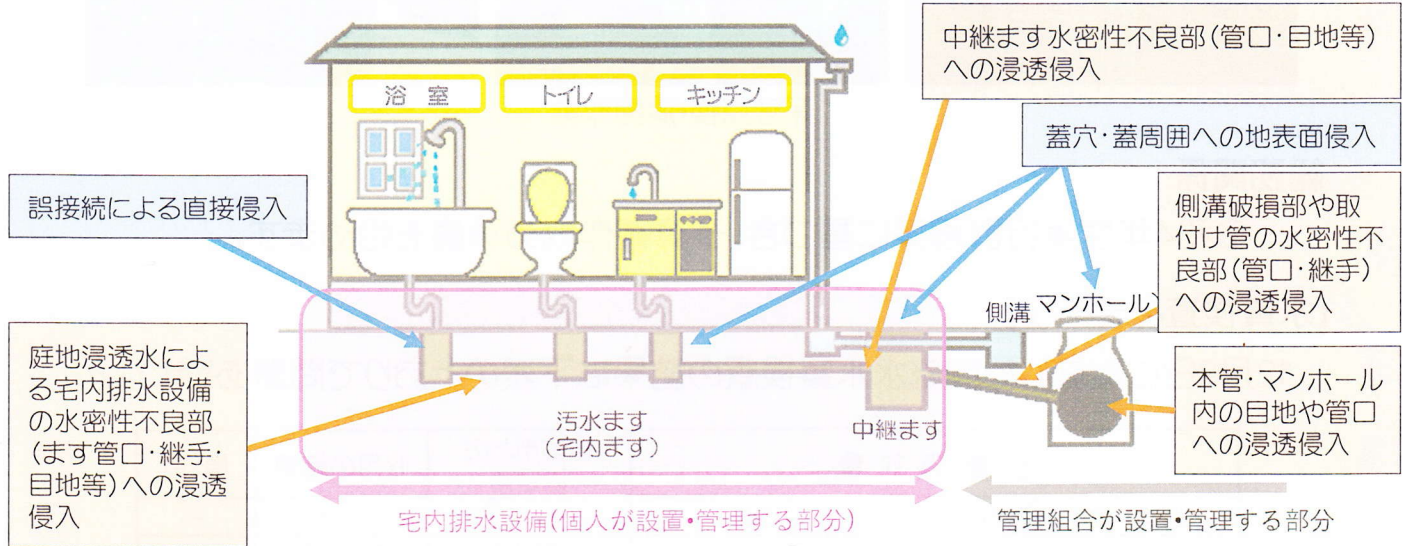

降雨時の汚水流量増加を放置すると、処理・維持管理コストが増える、汚水処理品質が低下する、溢水（浸水）が発生する、管路周囲の空洞化や道路陥没が生じる、管路施設の短命化を促進するなど様々な悪影響が出て来ます。

管理組合では侵入水削減対策として、汚水管本管のテレビカメラ調査並びに組合員宅内排水設備の実態調査を進めています。浸入水が多いと目されるルートや区域（重点地区）を絞り込み、実際に対策をして効果を確認します。

宅内排水設備の実態調査では組合員の方々の協力が不可欠となりますので、ご協力をお願いします。またお宅の排水設備や汚水中継ます周りの整理整頓を心がけてください。

浸入部位・浸入原因別の降雨時浸入水削減対策手法

対象施設	浸入部位及び原因	対策手法
宅内排水設備	誤接続	誤接続の解消
	管口や破損による水密性不良	改築・修繕
汚水中継ます	蓋穴や蓋周辺からの浸入	蓋の交換、蓋穴の閉塞
	管口や破損による水密性不良	改築・修繕
取付管	継ぎ手部や破損による水密性不良	改築・修繕
汚水管路本管	継ぎ手部や破損による水密性不良	改築・修繕
マンホール	管口や破損による水密性不良	改築・修繕
	蓋穴や蓋周辺からの浸入	蓋の交換、蓋穴の閉塞

施設関係

中継ポンプ場の定期保守点検・清掃を11月11・12日に実施しました。汚水は自然流下で処理場に流れますが、一部地域ではポンプアップして自然流下するポイントまで戻す必要があります。千福が丘には第1、第2、第3のポンプ場があり、汚水槽と水中ポンプが設置されています。



保守点検・清掃作業

総務関係

令和4年度実行計画案に基づき、予算案作成の準備を始めます。

【水質検査のデータ】

12月9日に実施した放流水水質検査の結果は下表のとおりで問題ありません。

計量の対象	裾野市との協定値	12月の結果	単位
水素イオン濃度(pH)	5.8～8.6	7.2	-
浮遊物質(SS)	25以下	1.0未満	mg/L
生物化学的酸素要求量(BOD)	10以下	1.1	mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	10以下	2未満	mg/L
大腸菌群数	3,000以下	0	個/ml

【生活サポート関係】

- ・11月分の郵便業務手数料の収入は3,526円でした。ご利用ありがとうございます。



◇お知らせ◇

- ・我が家のアイドル(動物、植物等)、微笑ましい情景なども募集しています。下記のアドレス、または事務所窓口まで投稿をお願いします。
- ・本千福が丘つうしんはウェブサイト“千福が丘区 | 美しく住みよい町をめざして”にも掲載しております。ご覧下さい <https://senpukugaoka-ku.com/>



発行

千福が丘自治会

発行所 千福ニュータウン団地施設管理組合事務所
裾野市千福が丘1-10-16
TEL 055-992-3106 FAX 055-941-8121
E-mail senpukugaoka@ssk-senpukugaoka.jp
窓口取扱時間平日9～12時・13～17時



© 裾野市